



吾妻東部衛生センター

吾妻東部衛生施設組合
中之条町・吾妻町・高山村・東村

ごあいさつ



吾妻東部衛生施設組合
管理者 小湊 光平

中之条町、吾妻町、高山村、東村の四ヶ町村を清潔な住みよい美しい町村にする上で、各町村から排出されるごみを衛生的に、効率よく、適正に処理していくことは一日たりとも欠かすことのできない基礎的な行政課題であります。

近年、ごみ焼却による有害物質の発生が社会問題となり、地域住民及び町村全体に不安が高まってまいりました。そこで、既設の焼却炉に適用される新ガイドライン基準値に適合させるため、平成11年度から平成12年度の2ヶ年継続事業として、排ガス高度処理施設の整備を進めてまいりましたところ、関係各位のご協力により、このたび無事に完成操業の運びとなりました。

このごみ処理施設は、間欠運転式焼却炉の改造と、ろ過式集じん器等を設置し、コンピューターによる自動運転でダイオキシン類の発生量抑制及び除去を行います。加えてごみ処理から排出される飛灰の安定化対策として灰固形化施設を整備し、埋立処分判定基準に適合させ、各種公害防止に十分配慮いたしました。

今後ともこれら施設の管理運営に万全を期し、健康で快適な生活環境の保全に努めてまいりたいと存じます。

本施設の整備にあたり、深いご理解とご協力を賜りました構成町村、地元の皆様をはじめ関係各位に対して、心から感謝申し上げごあいさつといたします。

平成13年 3月



施設の概要

名称 吾妻東部衛生センター
 所在地 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町316-1
 融資施設 厚生年金・国民年金積立金還元融資施設


敷地面積 4,906.91m²
 焼却炉の型式 間欠運転式焼却炉
 焼却処理能力 25トン/8時間×2炉

施設の特徴


- ダイオキシン類対策が万全です。排ガスに含まれる有害な物質を取り除き無害化処理します。
- 有害なダストは薬剤処理され安定化されます。

施設配置図

- ①焼却炉施設
- ②第二ガス冷却室
- ③電気室
- ④中央操作室
- ⑤計量機
- ⑥ごみピット
- ⑦プラットホーム
- ⑧灰ピット
- ⑨灰固形化処理室
- ⑩煙突
- ⑪粗大ごみ処理施設
- ⑫管理棟

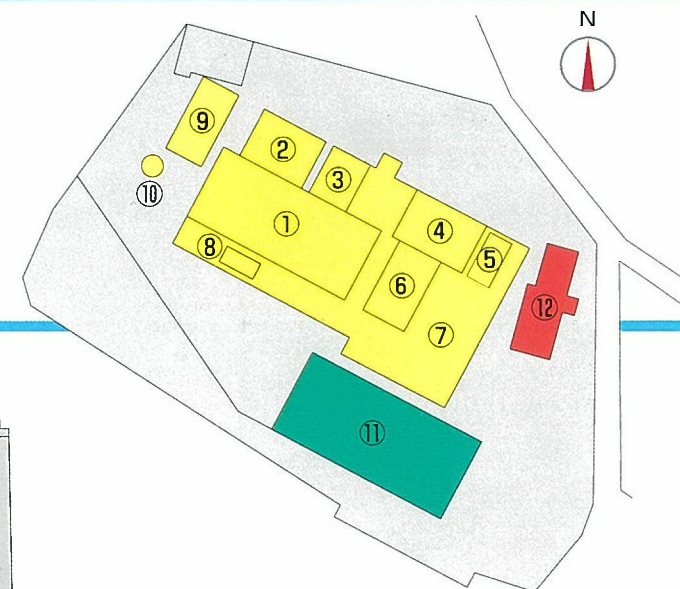


施設のフロー

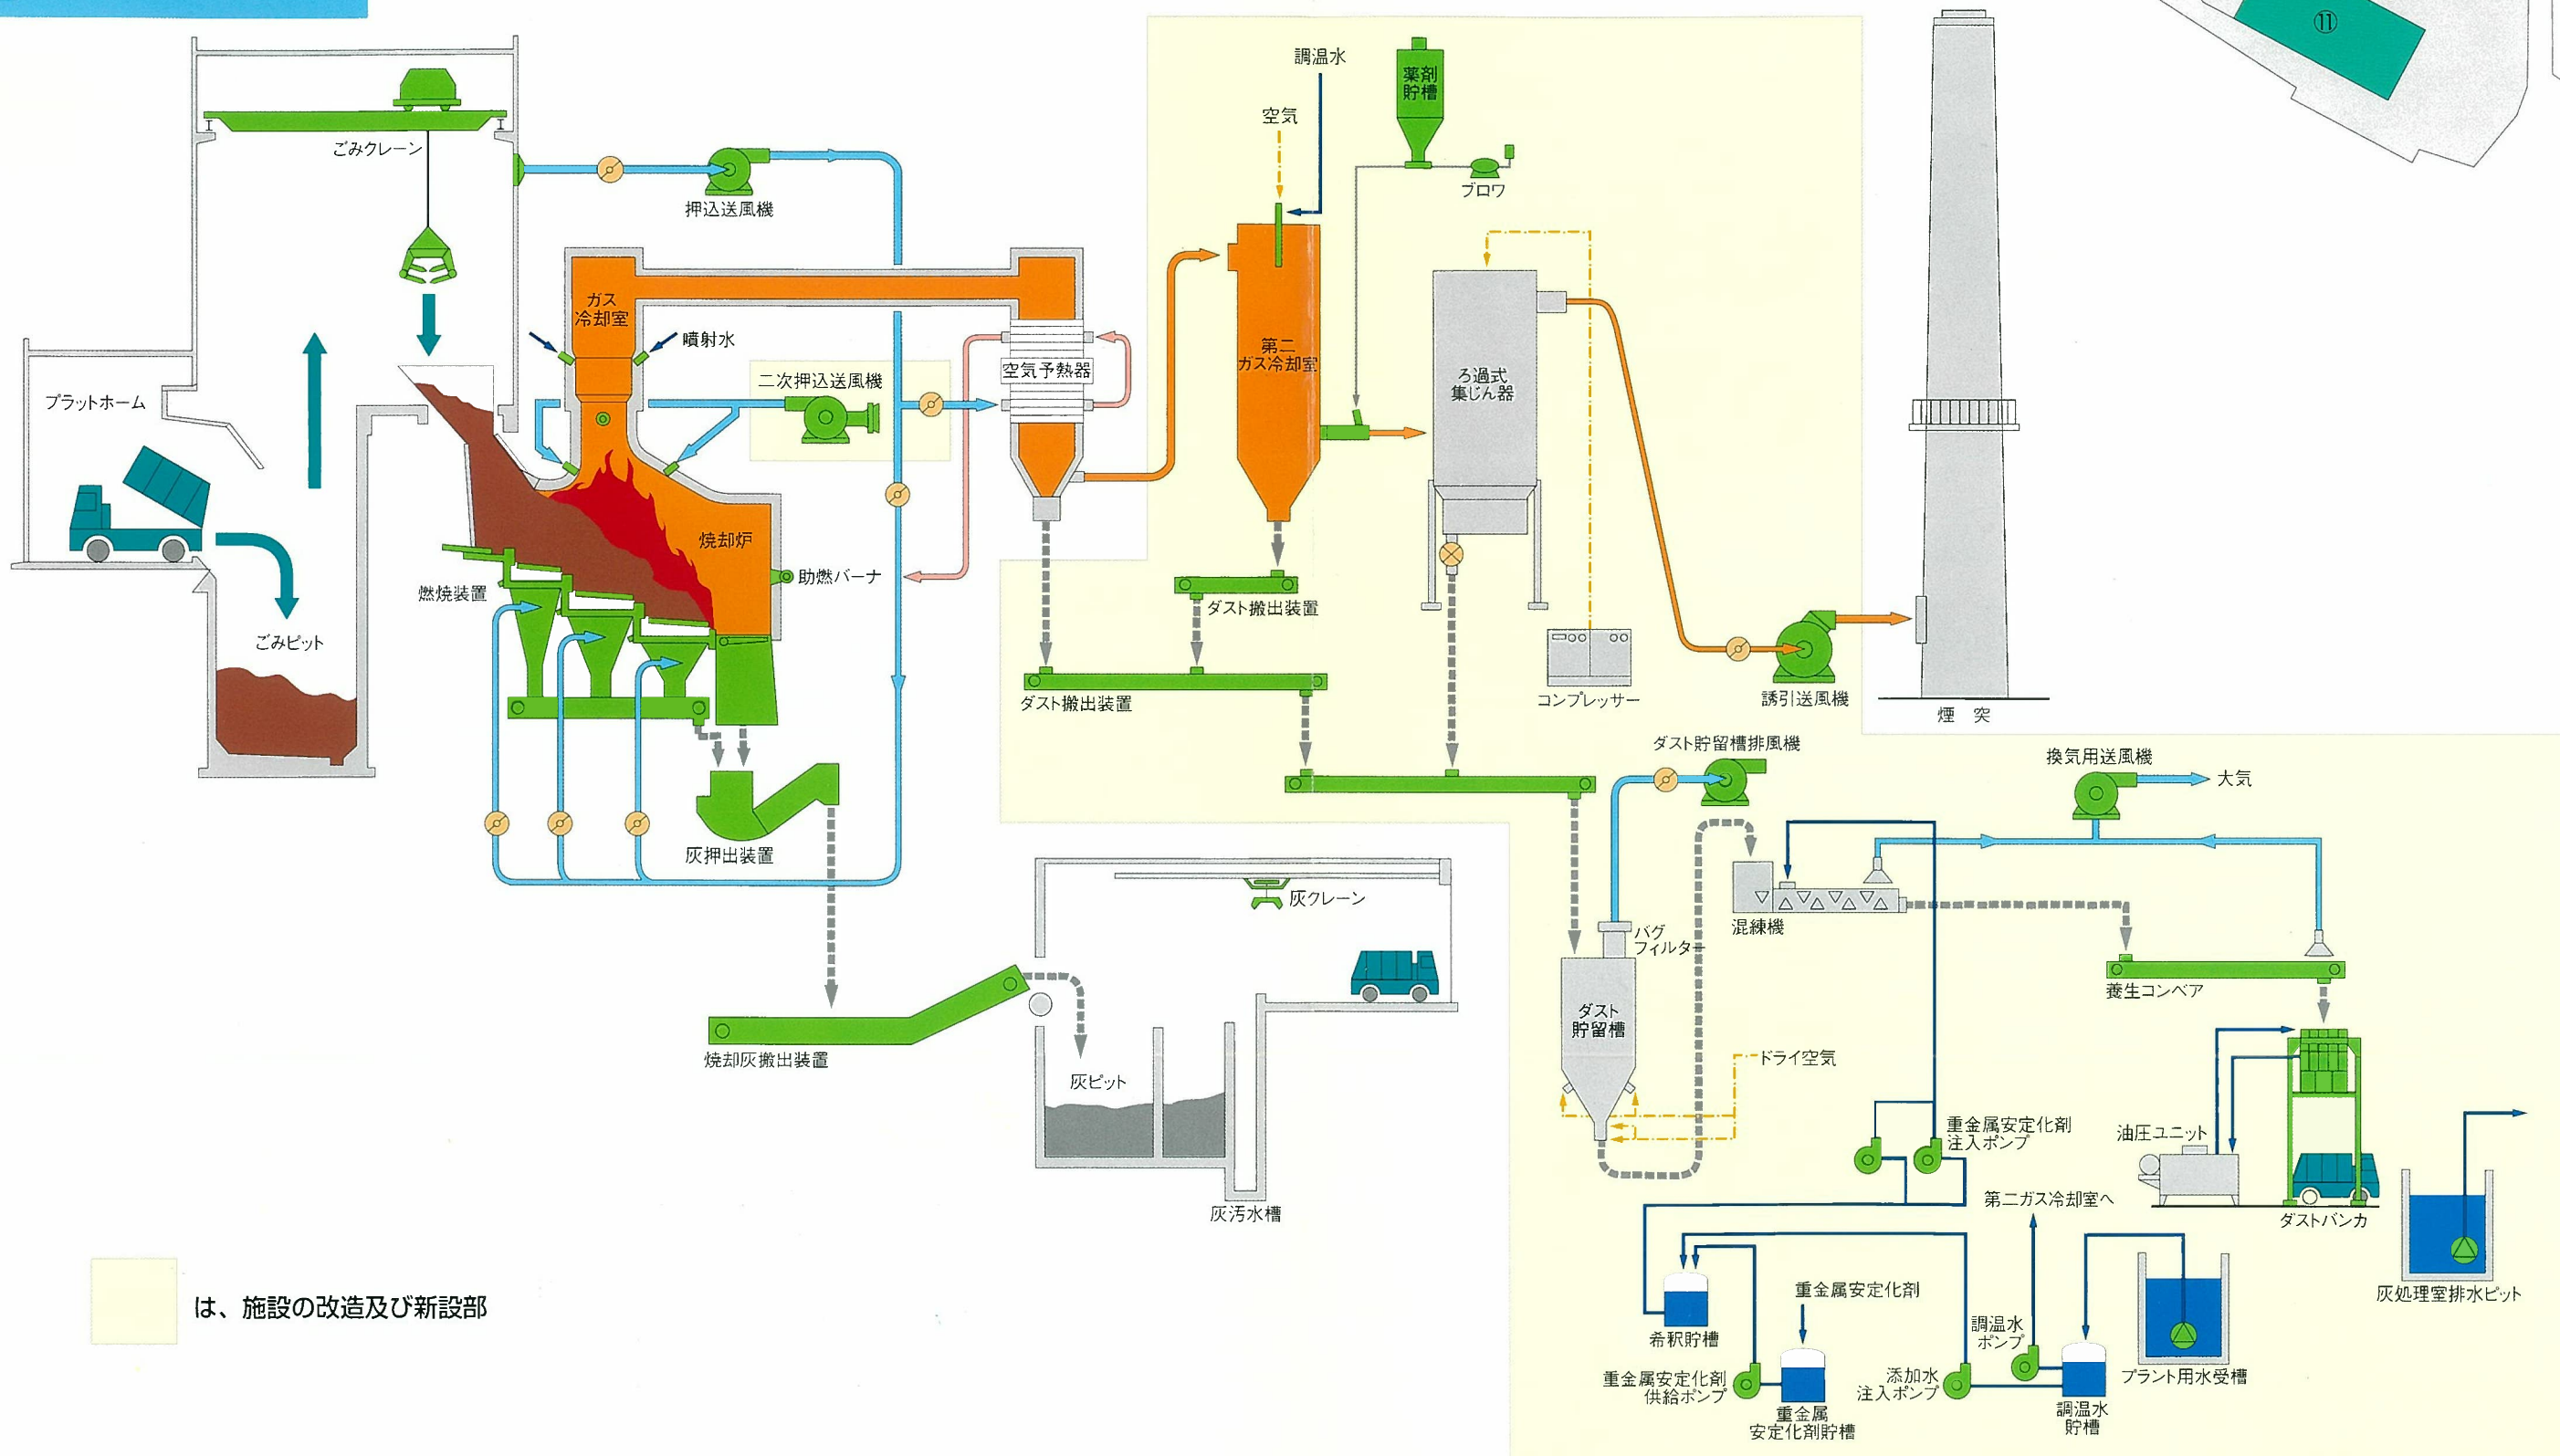

主要施設



ダストパンカ ●

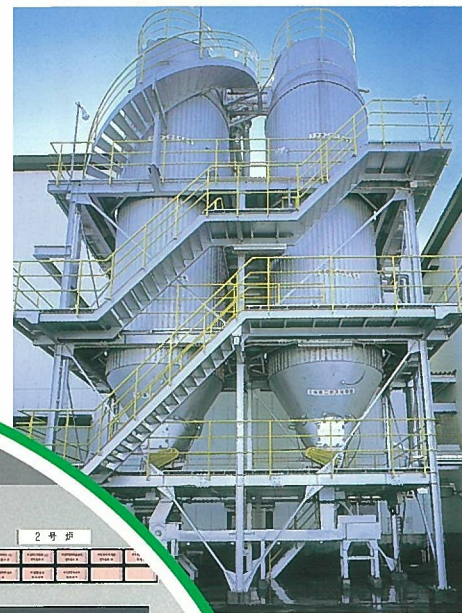

● 第二ガス冷却室



中央操作室

ろ過式集じん器 ●



ダスト貯留槽 ●



● 養生コンベア



現地案内図



吾妻東部衛生センター

〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町 316-1
TEL.0279-75-2099 FAX0279-75-6755

人と共に、地球と共に……We Realize It by ユニチカ

設計・施工 **UNITIKA ユニチカ株式会社** エンジニアリング事業本部

東京 〒103-8321 東京都中央区日本橋室町3-4-4 TEL.03-3246-7616

大阪 〒541-8566 大阪市中央区久太郎町4-1-3 TEL.06-6281-5341